

REVISA SUS ÁREAS DE ACUMULACIÓN CENTRAL

1

LETREROS ADECUADOS:

Usa los letreros de aviso apropiados para el área, como un letrero de no fumar cerca de los desechos inflamables y reactivos.




2



MANTENGA LOS CONTENEDORES CERRADOS:

Para prevenir derrames, mantenga los contenedores cerrados cuando no está agregando desechos.

3

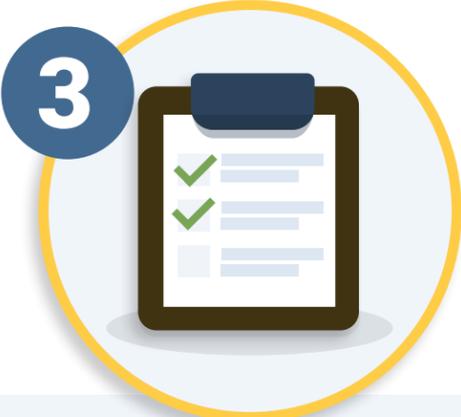

INSPECCIONES SEMANALES:

Haga una inspección semanal y mantenga un registro. Revisa los contenedores por derrames o deterioro.

4



PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS:

Ten un extintor de fuego cerca.

5



BOTIQUÍN DE DERRAMES:

Mantenga un botiquín de derrames bien surtido en el área.

6



SEPARA LOS DESECHOS:

Almacene los desechos incompatibles en áreas diferentes para evitar un fuego o una explosión.

7



DISPOSITIVO DE COMUNICACIÓN:

Mantenga un teléfono o radió de dos vías con números de contactos de emergencia cerca del área.


8



ETIQUETAS Y FECHAS:

Ponga etiquetas en los contenedores para que se puede leer y reconocer desde 25 pies (o con letras que son por lo menos ½ pulgada de altura). Marca la fecha de la primera acumulación.

9

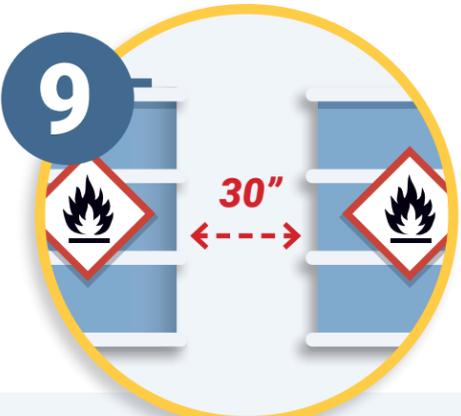

ESPACIO DEL PASILLO:

Deja por lo menos 30 pulgadas de espacio del pasillo entre las filas de contenedores. Las filas no pueden ser más de dos contenedores de ancho.

10



ENCERRAMIENTO SECUNDARIO:

Asegura que el área de encerramiento puede retener 10% de todos los líquidos fluidos o 100% del contenedor más grande, cualquiera es más grande.