



INSPECCIONE SUS TAMBORES DE DESECHOS PELIGROSOS

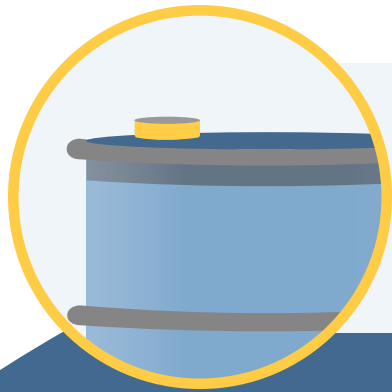

AJUSTE TAPONES Y TAPAS:

Mantenga apretados los tapones y las tapas de los tambores excepto cuando agregue desechos al contenedor. Los contenidos no deben derramarse si se vuelca.

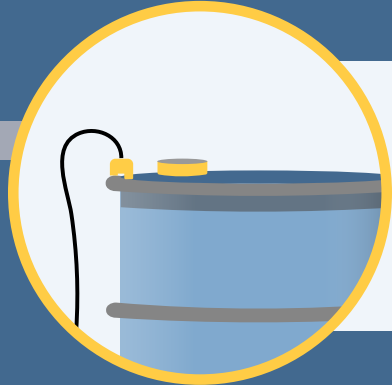


CONECTE LOS TAMBORES A TIERRA:

Evite las chispas conectando eléctricamente a tierra sus tambores de residuos inflamables.




HAGA ESPACIO:

Deje al menos 30" de espacio en el pasillo entre las filas de contenedores. Las filas no deben tener más de dos contenedores de ancho. Esto permite una inspección sin obstáculos de cada contenedor.

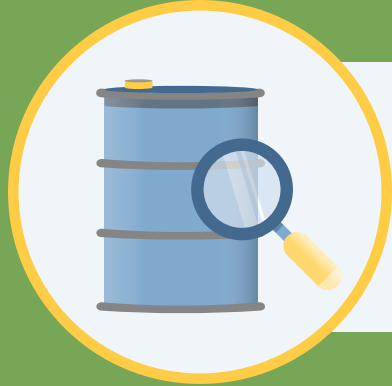

VERIFICAR EL ESTADO DE LOS CONTENEDORES:

Evite los derrames utilizando contenedores libres de corrosión, protuberancias, y otros daños.

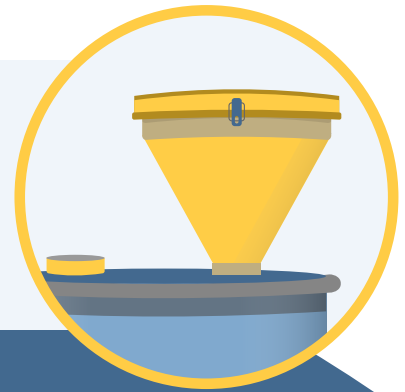

EMBUDOS DE CIERRE:

Mantenga los embudos cerrados y trabados cuando no estén en uso. Los embudos deben estar asegurados al tambor y tener empaquetaduras.




ETIQUETA¹:

Etiquete con las palabras "desechos peligrosos." Use palabras o pictogramas para identificar peligros (por ejemplo, inflamable, corrosivo, reactivo, tóxico).



AGREGAR FECHA DE INICIO:

Marque el contenedor con la fecha de inicio de acumulación. No exceda su límite de tiempo de acumulación. LQG = 90 días, MQG = 180 días.²

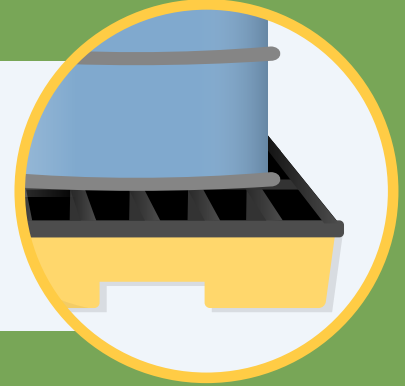

CONTENCIÓN SECUNDARIA:

Asegúrese de que la área de contención puede contener el 10% de todos los líquidos libres o el 100% del recipiente más grande, el que sea mayor.

¹ Etiquete los contenedores para que sean legibles o reconocibles desde 25 pies de distancia (o letras de al menos ½" de alto).

² Para leer más sobre las reglas de generadores de cantidades medianas y grandes, consulte WAC 173-303-172 y WAC 173-303-200, respectivamente.